



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САЯНОГОРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
К ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ**

г. Саяногорск

№ 01В/20-С от 31.01.2020г.

Постановление Правительства РФ от 13.02.2006г. №83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения». Постановление Правительства РФ от 29.07.2013г. №644 пункт 4 «Особенности подключения (технологического присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения».

| № п/п | Правообладатель земельного участка | Адрес объекта капитального строительства |
|-------|---|---|
| 1 | Департамент архитектуры, градостроительства и недвижимости города Саяногорска | Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, Енисейский мкр., район жилого дома № 10б, строительство магазина ($S=251 \text{ м}^2$) |

Технические условия:


1. Точка подключения существующая линия хозяйственно-питьевого водопровода, в существующем водопроводном колодце ВК19(Е) (схема расположения точки подключения прилагается).
2. Диаметр действующей линии водопровода в точке подключения: $\varnothing 108 \text{ мм}$.
3. Гарантируемое давление в сети существующего водопровода в точке подключения: $2,5 \pm 0,5 \text{ кгс/см}^2$.
4. Геодезическую отметку верха трубы существующего водопровода в точке подключения уточнить при проектировании.
5. Максимальная нагрузка водоснабжения в точке подключения:
 - максимальный расчетный расход – $0,38 \text{ л/с}$;
 - максимальный часовой расход – $0,67 \text{ м}^3/\text{час}$;
 - расход воды в сутки – $2,3 \text{ м}^3/\text{сут}$.

Обязательства ООО «СКС», по обеспечению подключения объекта капитального строительства к сетям хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течении 1 года с даты получения технических условий правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении объекта капитального строительства к сетям хозяйственно-питьевого водоснабжения (п. 16 Постановления Правительства РФ от 13.02.2006г. №83).

Особые условия подключения объекта капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения:

1. Разработать проектную документацию на подключение объекта капитального строительства к централизованной сети хозяйственно-питьевого водоснабжения, в соответствии с действующими строительными нормами и правилами. Отступления от условий подключения, необходимость которых выявлена в ходе проектирования, подлежат обязательному согласованию с ООО «СКС».
2. В ходе разработки проектной документации, предусмотреть следующее:
 - при определении расходов воды в точке подключения объектов, учесть, что суммарный расход подключаемых объектов должен быть ниже разрешенной максимальной нагрузки в точке подключения;
 - в ходе проектирования согласовать в ООО «СКС» место расположения узла учета ХВС и диаметр прибора учета холодной воды.

рег №37-5/20
от 04.02.20.





3. Предоставить на согласование, в адрес ООО «СКС», 1 экземпляр разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документации.
 4. Перед началом прокладки сетей получить разрешение (ордер) на производство земляных работ в ДАГН г. Саяногорск.
 5. Монтажные работы проводить:
 - организацией, имеющей полис СРО на монтажные работы наружных сетей водопровода;
 - согласно требований действующих строительных норм и правил;
 - под техническим надзором представителей ООО «СКС».
 6. Составить акты на скрытые работы и исполнительную схему инженерной сети, 1 экземпляр предоставить в адрес ООО «СКС».
 7. Произвести гидравлическое испытание подключаемого участка хоз-питьевого водопровода, в присутствии представителей ООО «СКС», с составлением актов.
 8. До присоединения к магистрали необходимо:
 - произвести промывку, дезинфекцию подключаемой трубы и сдать воду на бак. анализ в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» (Филиал в г. Саяногорске), ул. Металлургов, д. 25. Тел/факс: 8 (390 42) 6-07-10).
 - в ООО «СКС» получить **СПРАВКУ** о выполнении условий подключения и сдачи исполнительной документации в полном объеме.
 - в ООО «СРКЦ» (т. 8 (390 42) 2-47-95), заключить договор (или внести изменения в существующий договор) на водопотребление.
 9. Подключение к централизованной сети производится силами **ООО «СКС»** за счет **«Заказчика»**, только после предоставления в ООО «СКС»:
 - исполнительной схемы подключения объекта капитального строительства к системе централизованного водоснабжения;
 - актов на скрытые работы, гидравлическое испытание и дезинфекцию проложенного водопровода, сертификатов, результаты бак. анализа воды, паспортов и документов на трубы, запорную арматуру, оборудование, строительные конструкции.
 10. До начала водопотребления, сдать в эксплуатацию установленный прибор учета ХВС контролерам ООО «СКС».
 11. Обслуживание присоединяемой сети хозяйственно-питьевого водопровода – за собственником сети.
 12. Восстановить благоустройство по трассе сети водопровода.
- Дополнительные сведения.**
1. Лицо, осуществляющее самовольное подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае обнаружения факта самовольного подключения, производится отключение от систем централизованного водоснабжения, без предупреждения.

Технические условия действительны в течение 3 лет.

Приложение:

1. «Схема расположения точки подключения к системе централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения».

| Должность | Ф.И.О. | Дата | Подпись |
|------------------|---------------|------------|---|
| Руководитель ПТГ | Чурсин М.А. | 31.01.2020 |  |
| Инженер ПТГ | Бакулина Т.В. | 30.01.2020 |  |

Директор _____

В.В. Пятков

Получатель _____

(ФИО)


(подпись)

(дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ

к техническим условиям ТУ № 01В/20 -С от 31.01.2020 г.

Схема расположения точки подключения к системе
централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения

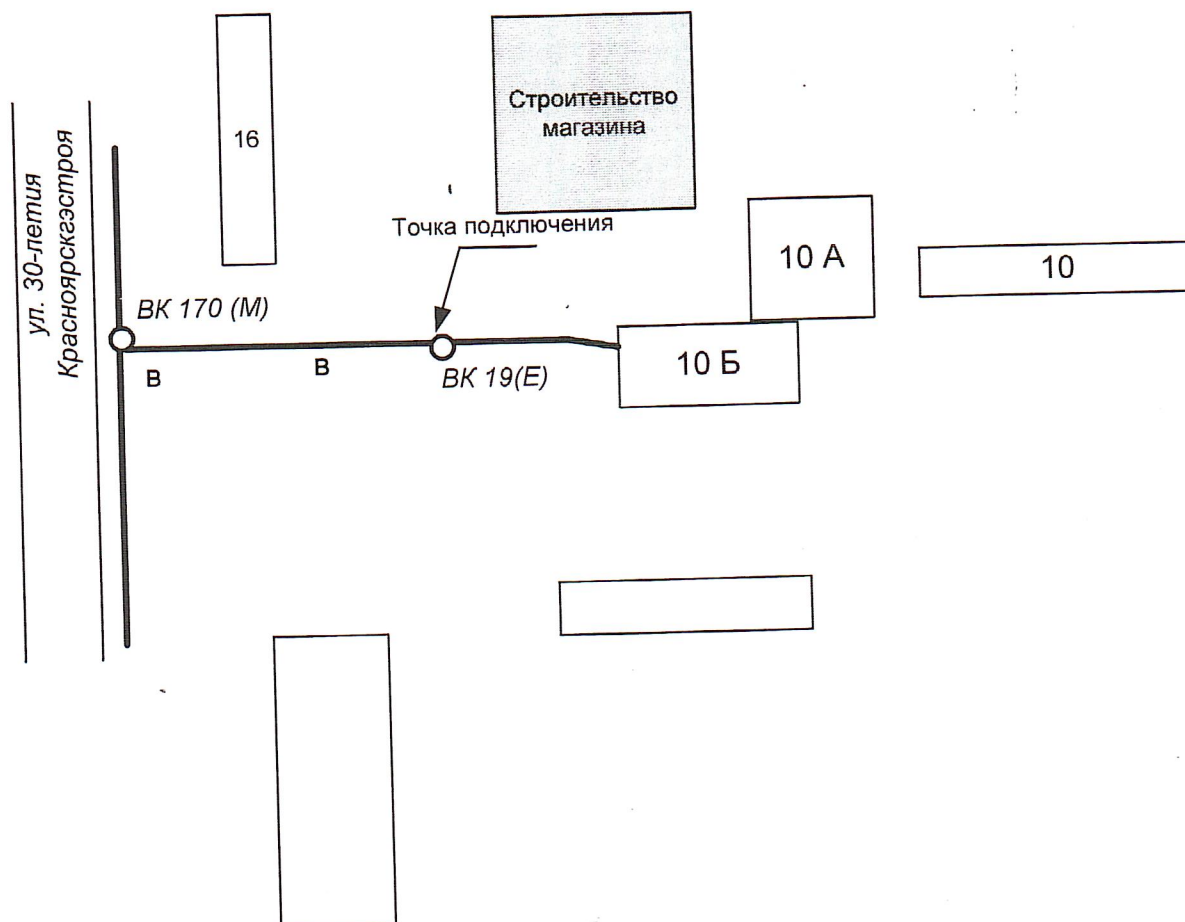

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

— В — - Существующая линия хоз-питьевого водопровода

ВК19 (Е) - Существующий водопроводный колодец

| | | | | | | | | |
|------------------|------|---------------|---|---------|------------|---|---------------------|--------|
| | | | | | | ТУ 01/20-С от 31.01.2020 г. | | |
| | | | | | | Схема подключения к системе централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения | | |
| Изм. | Кол. | Лист | № | Подпись | Дата | Стадия | Лист | Листов |
| Директор | | Пятков В.В. | | | | Адрес: г. Саяногорск, Енисейский мкр., район жилого дома № 10Б | 1 | 1 |
| Руководитель ПТГ | | Чурсин М.А. | | | | Объект: строительство магазина | ООО «СКС» 013-14 | |
| Инженер ПТГ | | Бакулина Т.В. | | | 30.04.2020 | | | |